ТЕПЛОДАР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Модуль трубы стартовый d115 Скала

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модуль трубы стартовый d115 Скала предназначен для установки на банные печи с наружным диаметром дымохода до 115 мм.

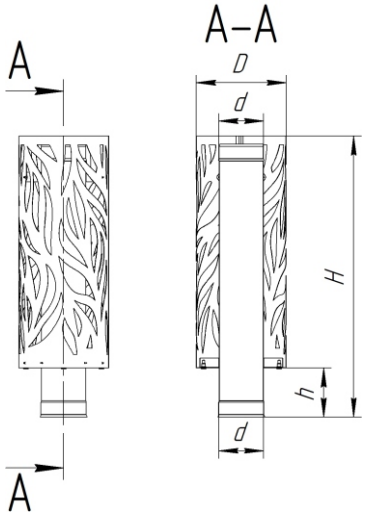


Рисунок 1. Модуль трубы стартовый d115 Скала

Особенности конструкции и применяемых материалов

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование	d,мм	230	h, мм	H, мм
Модуль трубы стартовый d115 Скала	115	230	125	725
Масса (нетто) смотреть в разделе «Свидетельство о приемке» или на сайте teplodar.ru				

Модуль трубы изготовлен из основных двух элементов, дымовой трубы и наружной сетки. Наружные поверхности сетки окрашены жаростойкой эмалью, сохраняющей свойства при температуре до 250°С

МОНТАЖ ДЫМОХОДА

Монтаж модуля трубы в составе печи и дымохода должен производиться специализированными организациями и квалифицированными специалистами, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ. Монтаж должен выполняться в соответствии со Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Модуль трубы предназначен для установки в первую очередь на банную печь линейки "Скала", но также может устанавливаться на другие банные печи с присоединительным диаметром D115.

При монтаже необходимо обеспечить вертикальность оси всех элементов дымохода. Так же необходимо обеспечить безопасное расстояние от дымохода до сгораемых конструкций бани (рис.2).

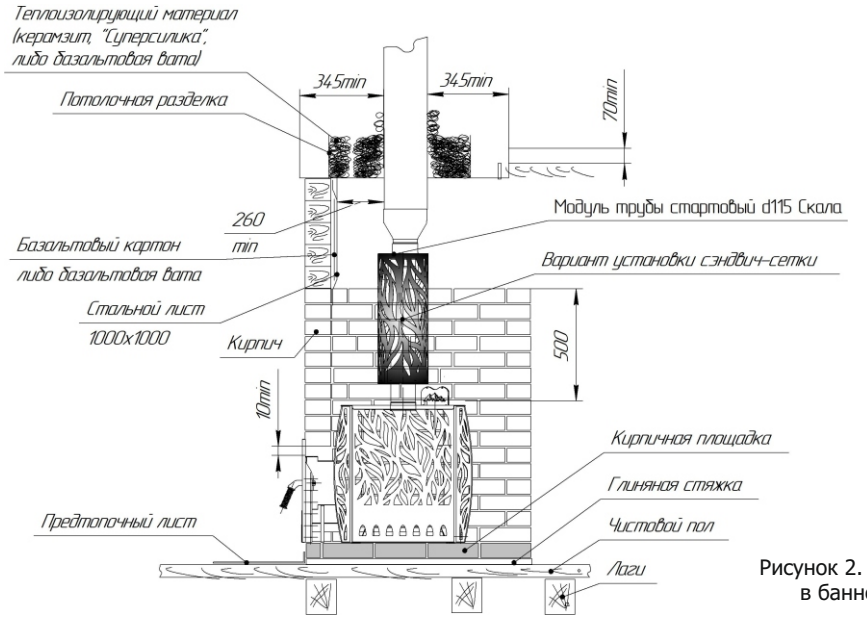


Рисунок 2. Монтаж дымохода в банном помещении

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! При первом протапливании промышленные масла, нанесенные на металл, и легкие летучие компоненты кремнийорганической краски выделяют запах, который в дальнейшем исчезнет.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации печи с дымоходом неизбежно образование креозотных отложений внутри дымохода. Для очистки дымохода рекомендуется протопка поленом «трубочист» по мере ослабления тяги.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации дымохода на наиболее термонагруженных местах может произойти нарушение покрытия (выгорание, отшелушивание), что не влияет на ресурс и эксплуатационные характеристики дымохода.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. Гарантия не распространяется на дымоходы, установленные в коммерческих саунах/банях и других учреждениях. Срок службы - не менее 10 лет.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно. При утере данной инструкции срок гарантии устанавливается с даты изготовления.

ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- неисправность возникла в результате небрежного обращения;
- несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;
-монтаж печи и дымохода выполнен потребителем самостоятельно, без привлечения организации, располагающей необходимыми техническими средствами для качественного выполнения работ;
- небрежное хранение и транспортировка изделия как потребителем, так и любой сторонней организацией; - изделие использовалось не по назначению;
-самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее изменения в конструкции изделия
- истечение срока гарантии.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Наша продукция может храниться в заводской упаковке в крытых помещениях
без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли).

Температура хранения должна быть в диапазоне от -60 до +40ºС и относительной влажности не более 80%, согласно ГОСТ 15150-69 группа 3.

Свидетельство о продаже

Название торгующей организации: _____
Дата продажи: «_____» _____ 20_____г.

Штамп торгующей организации (при наличии):
к товару претензий не имею: _____
(подпись покупателя)

Свидетельство о приёмке
Модуль трубы стартовый d115 Скала

Дата изготовления: _____

Контролер ОТК:_____
Упаковщик:_____

ООО «ПКФ Теплодар», 630027, Россия, г.Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 125/1

+7(383) 363-04-68, 363-79-92
Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07

www.teplodar.ru

Обращение в службу качества